REFERENCIAS CORRIENTES FUERTES

- Cable Subterraneo Linea Principal - 0.6/1.1kV Cu/XLPE
  - 3x(1x185mm2)+1x(1x95mm2)+1x(1x95mm2)
- Cable Subterraneo Linea Seccional - 0.6/1.1kV Cu/XLPE
  - 3x(1x95mm2)+1x(1x50mm2)+1x(1x50mm2)
- Cable Subterraneo Linea G.E. Emergencia - 0.6/1.1kV Cu/XLPE
  - 3x(1x95mm2)+1x(1x50mm2)+1x(1x50mm2)
- GCM7 - Medidor de Acometida EJESA a T.D.B.T.
- CP2M1 - Columna Medidor de Potencia
- PPM - Bandeja Portacables Tipo Perforada
  - 600x200x50mm (vista en corte)
- PE - Grupo Electrogeno de Reemplazo de cargas e Iluminación de Emergencia
- CCM1 - Gabinete de Medición Múltiple
  - CONTIENE MEDIDORES DE ENERGÍA

REFERENCIA TABLEROS ELÉCTRICOS

- TS1/PB - Tablero Principal _Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x240 + 240 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS2/PB - Tablero Seccional_Ala Norte Planta Baja_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x240 + 120 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS3/PB - Tablero Seccional_Ala Sur Norte Planta Baja_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x240 + 120 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS4/PB - Tablero Seccional_Ala Sur Sur Planta Baja_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x240 + 120 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS5/PB - Tablero Seccional_Ala Norte Planta Baja_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x240 + 120 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS6/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos A_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS7/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos A_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS8/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos B_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS9/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos B_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS10/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos C_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS11/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos C_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS12/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos D_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS13/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos D_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS14/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos E_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS15/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos E_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS16/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos F_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS17/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos F_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS18/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos G_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS19/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos G_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS20/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos H_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS21/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos H_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS22/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos I_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS23/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos I_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS24/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos J_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS25/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos J_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS26/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos K_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS27/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos K_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS28/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos L_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS29/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos L_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS30/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos M_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS31/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos M_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS32/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos N_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS33/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos N_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS34/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos O_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS35/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos O_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS36/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos P_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS37/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos P_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS38/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos Q_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS39/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos Q_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS40/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos R_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS41/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos R_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS42/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos S_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS43/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos S_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS44/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos T_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS45/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos T_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS46/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos U_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS47/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos U_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS48/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos V_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS49/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos V_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS50/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos W_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS51/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos W_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS52/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos X_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS53/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos X_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS54/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos Y_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS55/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos Y_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS56/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos Z_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS57/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos Z_Arranque Suave_Energía de Emergencia
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- T.D.B.T. - Tablero de Distribución Principal_Tetra Primaria_Energía Normal
  - CABLE SUBTERRANEO 4x240 + 240 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS1/PB - Tablero Principal_Energía Normal
  - CABLE SUBTERRANEO 4x240 + 240 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS2/PB - Tablero Seccional_Ala Norte Planta Baja_Energía Normal
  - CABLE SUBTERRANEO 4x240 + 120 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS3/PB - Tablero Seccional_Ala Sur Norte Planta Baja_Energía Normal
  - CABLE SUBTERRANEO 4x240 + 120 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS4/PB - Tablero Seccional_Ala Sur Sur Planta Baja_Energía Normal
  - CABLE SUBTERRANEO 4x240 + 120 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS5/PB - Tablero Seccional_Ala Norte Planta Baja_Energía Normal
  - CABLE SUBTERRANEO 4x240 + 120 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS7/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos A_Arranque Suave_Energía Normal
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS8/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos B_Arranque Suave_Energía Normal
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS9/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos C_Arranque Suave_Energía Normal
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS10/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos C_Arranque Suave_Energía Normal
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS11/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos D_Arranque Suave_Energía Normal
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS12/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos D_Arranque Suave_Energía Normal
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS13/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos E_Arranque Suave_Energía Normal
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS14/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos E_Arranque Suave_Energía Normal
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS15/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos F_Arranque Suave_Energía Normal
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS16/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos F_Arranque Suave_Energía Normal
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS17/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos G_Arranque Suave_Energía Normal
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)
- TS18/PB - Tablero Seccional_Proyección y Comando Accesos G_Arranque Suave_Energía Normal
  - CABLE SUBTERRANEO 4x6 + 6 - Cu/XLPE (Vista en Planta)

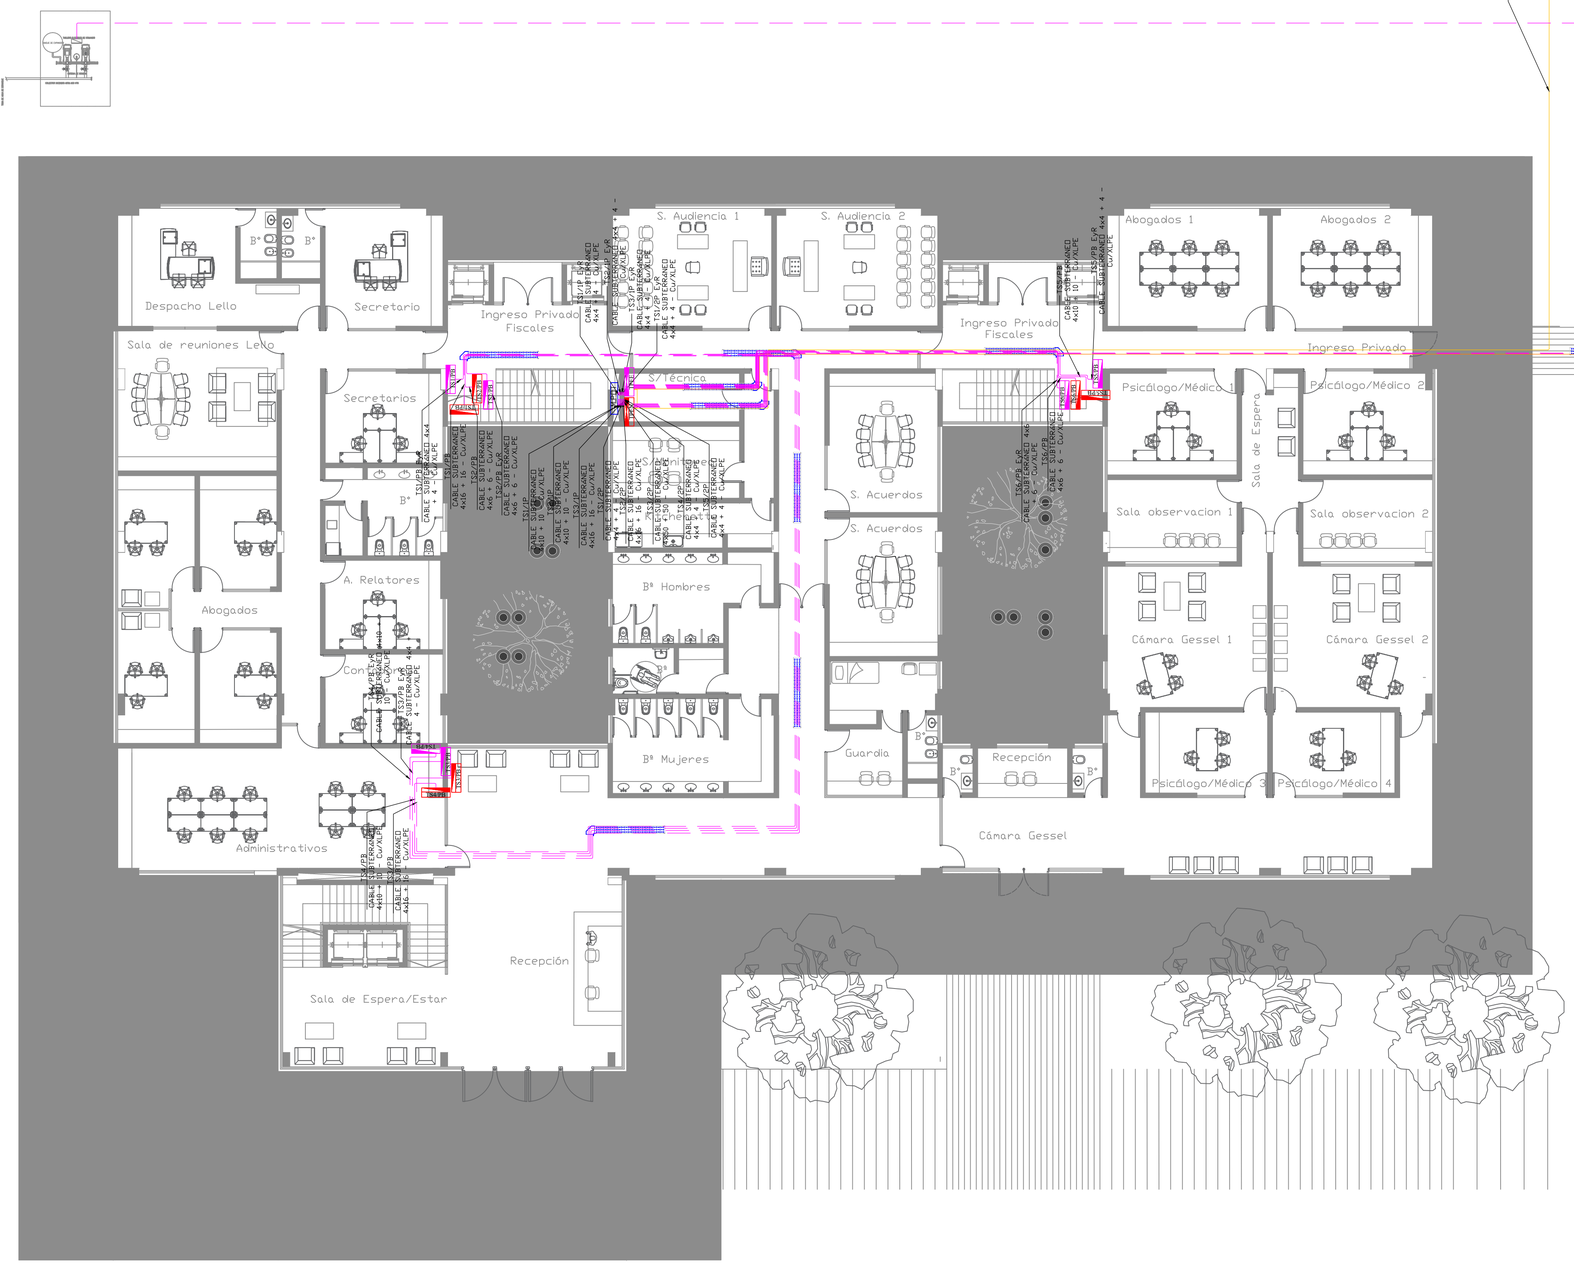

PLANTA BAJA MPA

"Los dibujos, especificaciones y modificaciones representados en los planos son propiedad del EARPU. Ningún plano podrá ser copiado en forma total o parcial sin la autorización respectiva del mencionado EARPU".

Gobierno de JUJUY
UNIDOS, RESPONSABLES Y SOLIDARIOS

- ENTE REGULADOR DE PLANIFICACION URBANA DE JUJUY -

MINISTERIO PUBLICO DE LA ACUSACIÓN
1ra ETAPA

Ins Electrica -Potencia
Fecha: 06-07-22
Escala: 1-130
PL00